

BRUKSANVISNING FIREPHANT FP1 (1KG) – FIREPHANT FP2 (2KG) ABC- PULVERSLÄCKARE

INNEHÅLL

Vi tackar för att Ni valt en brandsläckare från FIREPHANT. Våra släckare är utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd. Oavsett modell skall följande komponenter vara bipackade i förpackningen:

Brandsläckare 1st, upphängningsanordning 1st, bruksanvisning 1st.

EGENKONTROLL

Vid upppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Er nya FIREPHANT brandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall Du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

SÅ FUNGERAR PULVRET SOM SLÄCKNINGSMEDEL

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

SÅ ANVÄNDER DU BRANDSLÄCKAREN

1. Tryck ut säkringen.
2. Sikta i underkant av branden.
3. Tryck ner avtryckaren på toppen av släckaren.

PLACERING

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett speciåskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och FIREPHANT´s serviceinstruktioner. I privata bostäder skall auktoriserad kontroll genomföras vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller SS 3656 och FIREPHANT´s serviceinstruktioner.

SLÄCKAREN SKALL ALLTID FYLLAS PÅ OM DEN VARIT I BRUK, ÄVEN OM BARA DELAR AV INNEHÅLLET ANVÄNTS.

BRANDSLÄCKARE - SÄKERHETSREGLER

Läs noga igenom den här anvisningen före installation och användning. Informera om möjligt övriga användare om innehållet i denna anvisning.

- Kontrollera att brandsläckaren passar till ditt specifika användningsområde enligt informationen på brandsläckarens etikett
- Rikta aldrig brandsläckarens munstycke direkt mot människor eller djur. Säkerhetsavstånd minimum 1 meter vid släckning av brand i kläder
- Behållaren är under tryck, använd därför aldrig våld för att öppna behållaren eller demontera ventilen.
- När brandsläckaren är förbrukad leverera brandsläckaren till en godkänd återvinningsstation.
- Vid användning i bil, lastbil, tillgodose tillräcklig fästeanordning som säkrar brandsläckaren mot skador uppkomna genom vibrationer etc.

TEKNISK DATA GÄLLANDE TRYCKBEHÅLLAREN

Temperaturområde: -30 / +60

Maximalt tillåtet tryck: 18,5 bar



Maximalt antal trycksättningar 0-18,5 bar: Max 500

TEKNISK DATA GÄLLANDE SLÄCKFUNKTION, PULVER

Information om pulvermängd, pulvertyp, drivgas, brandklass, effektivitetsklass, läses på brandsläckarens etikett. De nämnda instruktionerna måste alltid följas.

MONTERINGSANVISNING FÖR VÄGGFÄSTE

Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Är ni osäker på ifall skruv och plugg som medföljer passar er vägg så rekommenderar vi att ni vänder till en lokal fackhandel.

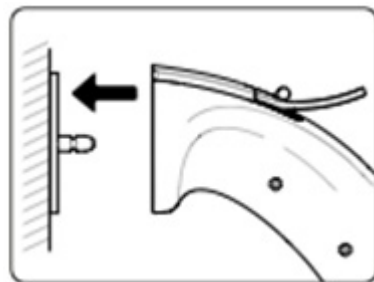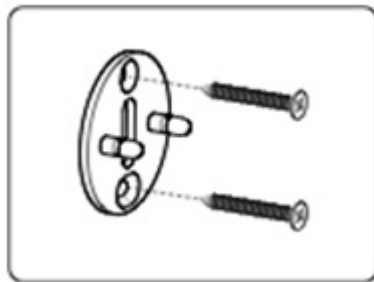

CE Declaration of Conformity for an appliance as specified in Article 3(2) in European Pressure Equipment Directive 97/23/EEC.

GPBM NORDIC AB
ARGONGATAN 2B
431 53 MÖLNDAL
SWEDEN

Certifies that the following types of pressurized extinguishers:
Permanent pressurized water, foam, dry-powder extinguishers.
(For detailed type designation see the front label)

Are in conformity with:
Pressure Equipment Directive 97/23 EEC
European Standard SS EN 3

The generally acknowledged rules of engineering
(Sound Engineering Praxis)

The conformity assessment procedure for the pressure equipment and for the vessel has been based on Modules B + C1 and the European Directive 97/23/EEC (Annex III) and/or Article 3(3) of the directive 97/23/EEC. Manometers and pressure indicators, complete hoses and/or nozzles that might be installed and all other pressure-containing equipment items not mention above are subject to the provisions and Article 3(3) of directive 97/23/EEC.